


NI-S-5型

仕 様 表	
分類	小規模合併処理浄化槽
処理方式	嫌気濾床・担体流動・循環方式
型式認定番号	型 01Cat0a0051620
処理計画汚水量	1. 0m ³ /日
処理対象人員	5人
流入水質	BOD 200mg/l
放流水質	BOD 20mg/l ㊟ (除去率90%以上)


容 量 表 (m) ³	
嫌気3床槽第1室	0.901
嫌気3床槽第2室	0.600
担体流動槽	0.284
固液分離槽	0.309
消毒槽	0.015
総容量	2.109

電機機器仕様表	電磁式 $\phi 13 \times 70 \frac{1}{4}$ 分 X 84w (单相 100V) x 1台
送風機	


フ
口
一
ヾ
一
丁

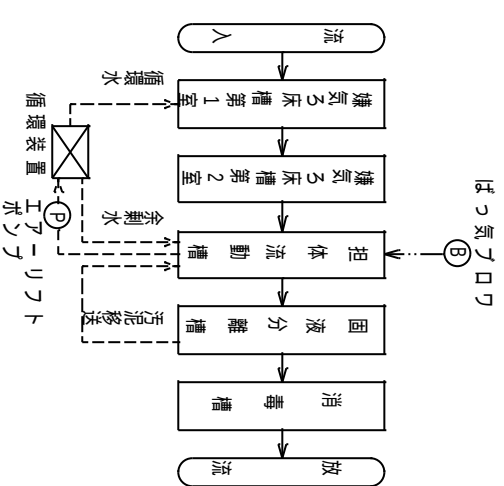

注 記
嵩上げは 300H までとする。
マシホ - ルは、ロック式とする。
上面スライダ荷重は、乗用車荷重 (T-2) とする。
送風機付近へ单相 100V 屋外公コネクタを要す。(別途)

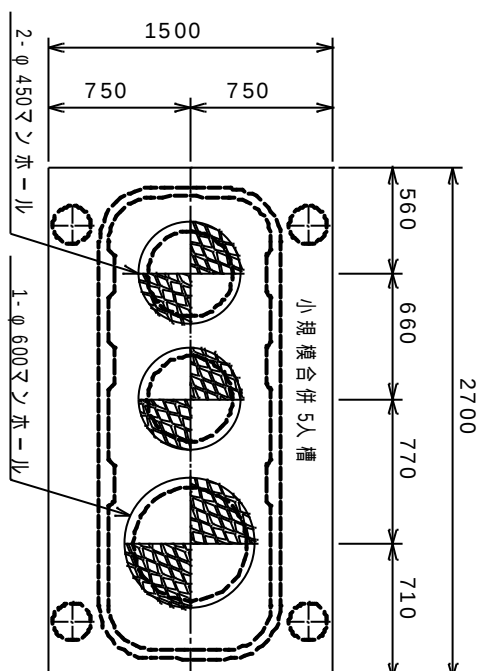


上面スラブ平面図 SC=1: 40

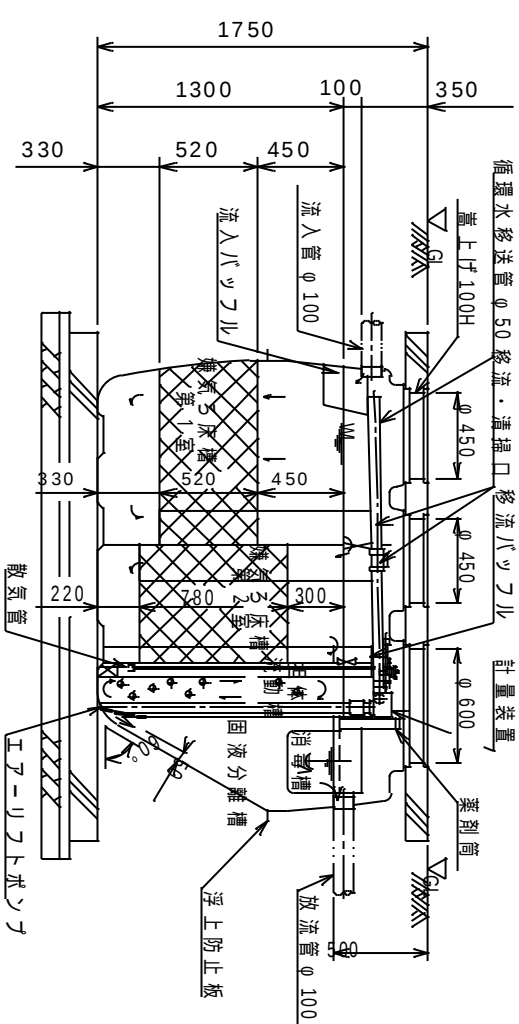


A-A断面図 SC=1:40

嵩上げは 300H 流入管底 = GL-550) までとすること。

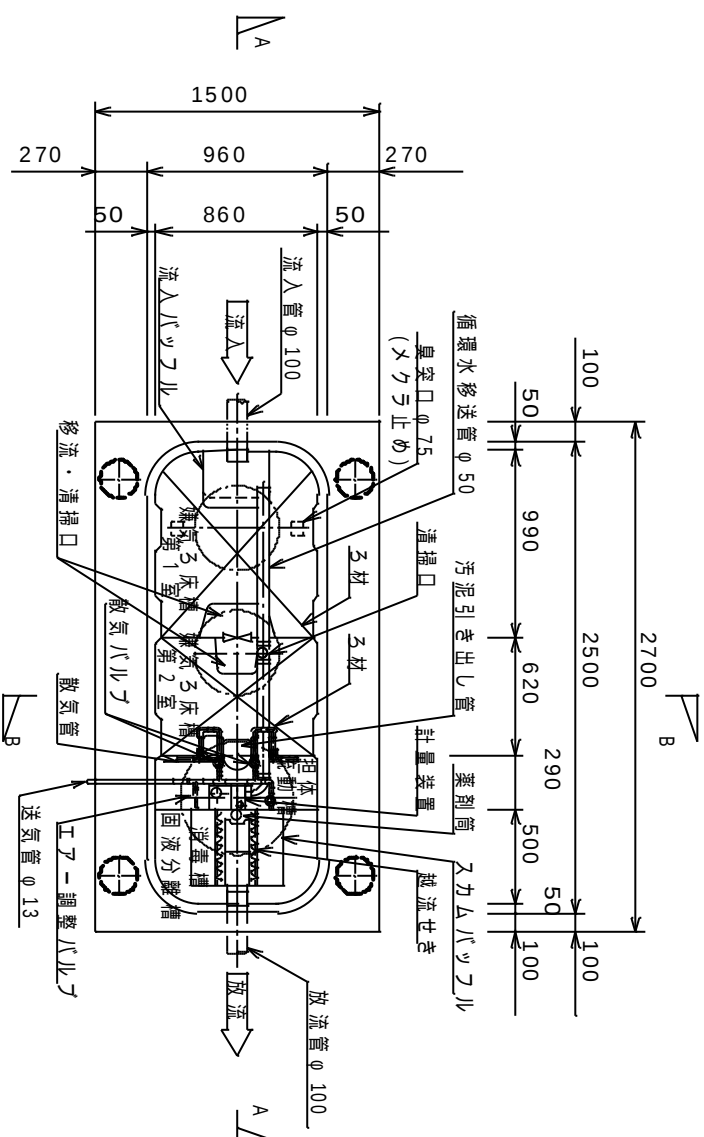

处理槽内部平面图 SC=1: 40

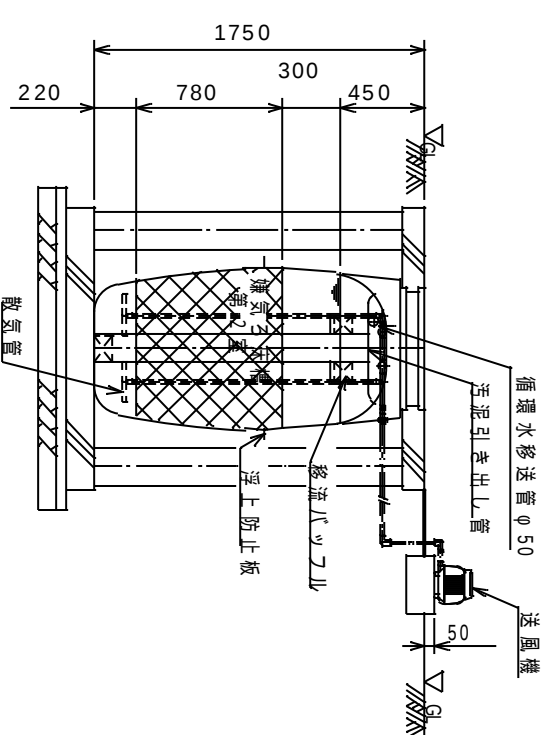


B-B断面図 SC=1:40

NIS-50+PT 型

仕 様 表			
分 類	合併処理浄化槽		
処理方式	嫌気・嫌気・担体流動・循環方式		
処理計画汚水量	10.0 ^{m³} /日		
処理対象人員	50人		
流入水質	BOD 200mg/l [※]		
放流水質	BOD 20mg/l [※] (除去率90%以上)		
容 量 表 (m³)			
嫌気ろ床槽	第1室	KR1	7.126
	第2室	KR2	4.728
担体流動槽	合 計		11.854
	TR		2.869
固液分離槽	KR3		2.448
消毒槽	S		0.124
総容量	17.295		
放流ポンプ槽	PT		0.365

電機機器仕様表	
送風機	2.5A × 510 ¹ /5 ¹ × 0.75kW (200V) × 1台
放流ポンプ	40A × 130 ¹ /5 ¹ × 0.25kW (100V) × 2台 (揚程4m)



フ
ロ
ー
ヅ
ー
ド

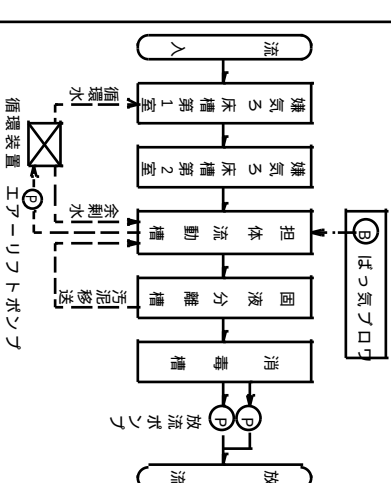


注記
上部スラブ荷重は、T-6とする。
処理槽付近に給水栓を1ヶ所設置する。(別途工事区分)
埋め戻しの土は良質土を使用し、十分水締めを行うこと。
マンホールの、ロツク式とする。
奥突横引き配管は、上がり勾配とする。

送風機平断面図

送風機斷圖

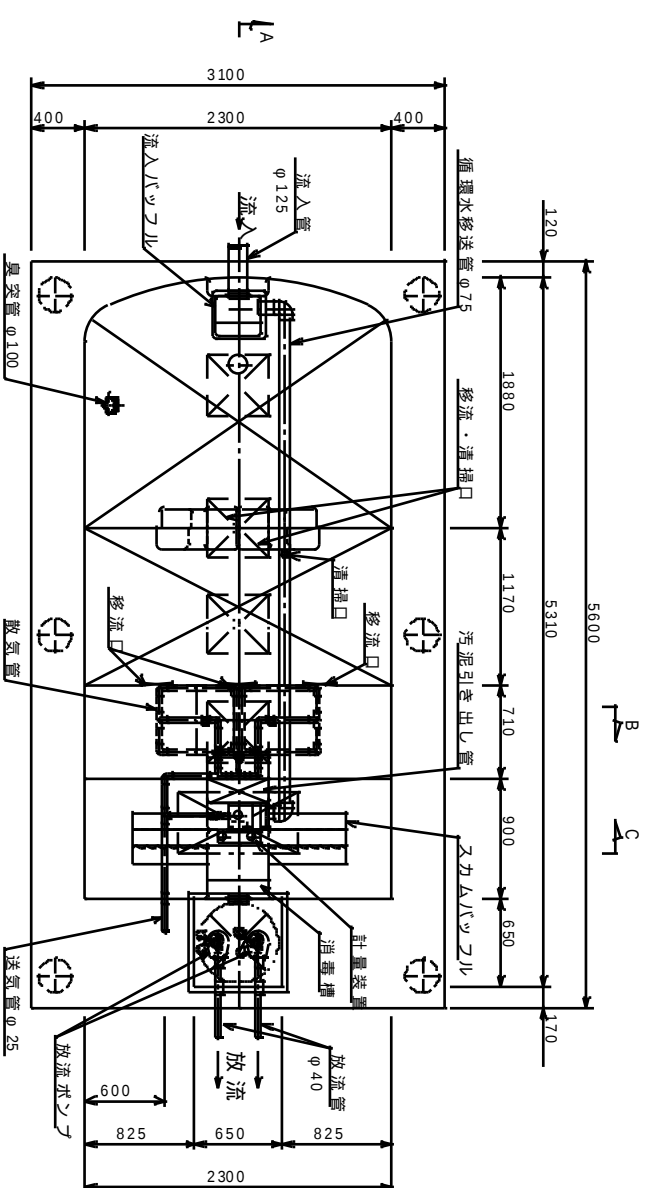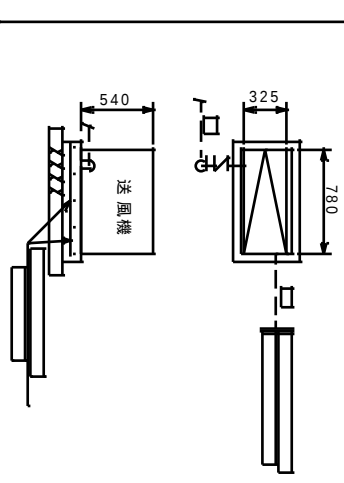


内部平面図

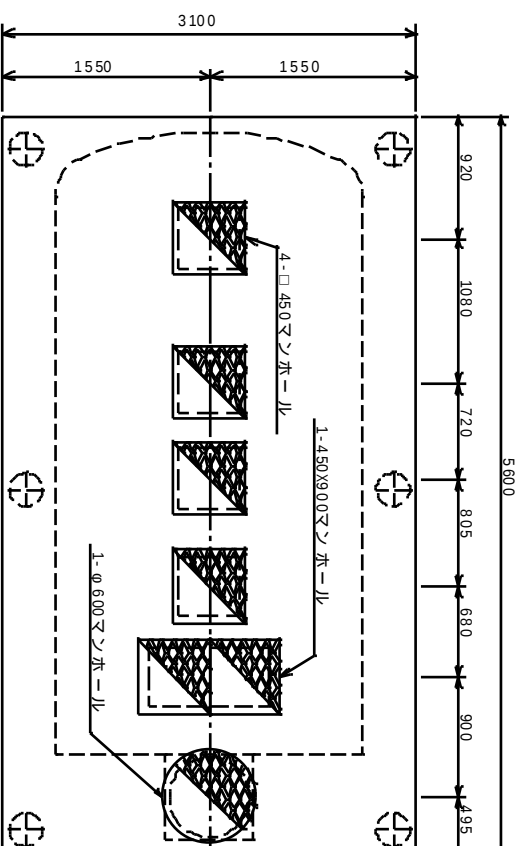


頂盤開口図


点 検 蓋 仕 様	
ロック方式	ホルトリック、ツックツック
材質	BMC
安全荷重	15kN(1500kgf)
使用枚数	□45OK6、φ60OK1

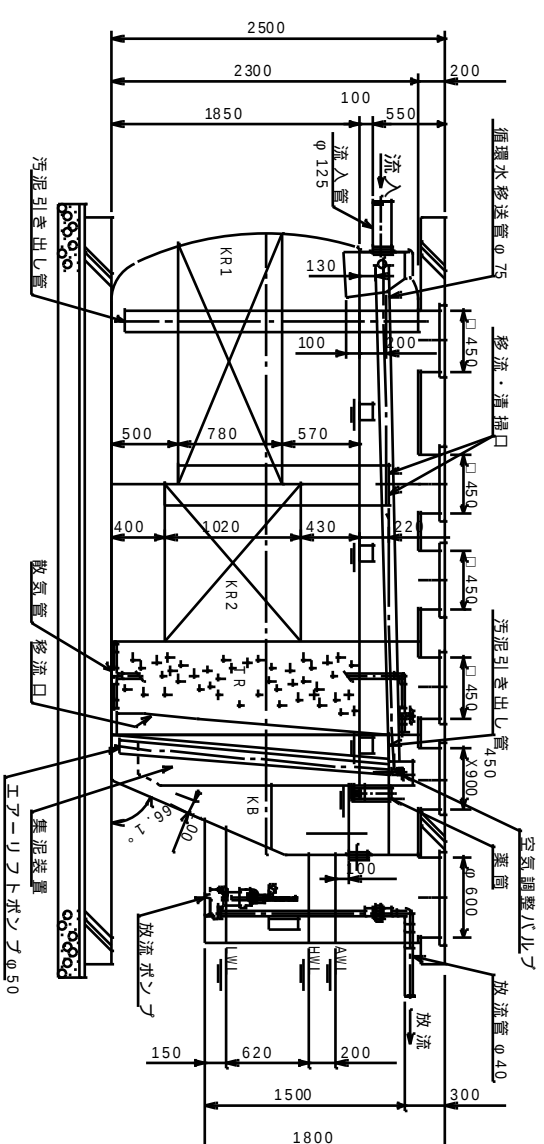

A-A 断面图

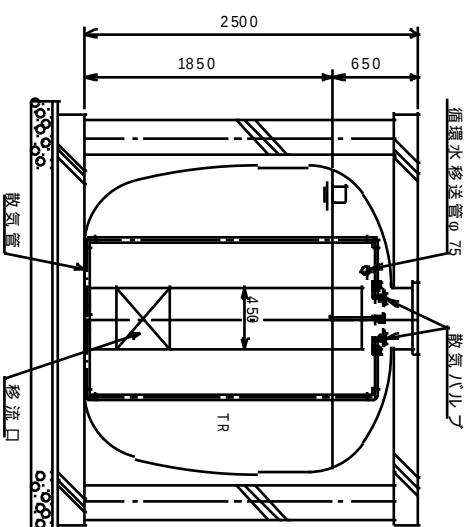

B-B 断面图

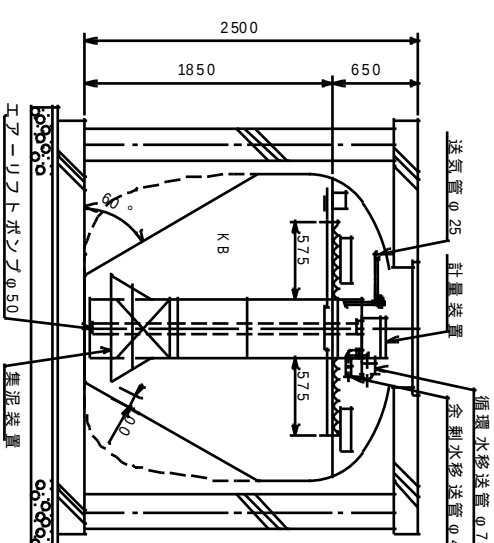

C-C 断面图